

ペットの口腔洗浄水もご家庭の水道水から生成できます



口腔
洗浄で

口臭・歯石予防!!

●こんなお悩みをお持ちの飼い主さんがお使いになられています●

口臭が
強い

高齢での
手術による
愛犬・愛猫への
負担

水を
飲まない

毎日の
歯みがき
嫌がられて
大変

スケーリング
(歯石取り)の
手術費用
がかさむ

歯石

歯や歯茎の汚れ
が気になる

ペットボトルでOK!!

手軽で
簡単だから
長く続く!!



Animalwater II

アニマルウォーターII

安全

動物病院の医師との
共同開発商品!

(全国159カ所の動物病院で使用されています(H28.7月現在))

- ❖ 添加物など何も加えていないので安全・安心
- ❖ 愛犬・愛猫への全身麻酔や手術の負担が無い

簡単

飲ませるだけの
手間いらず!

- ❖ コンパクトサイズで場所を取りません
- ❖ 500ml~2Lなどのペットボトルを入れるだけ!
あとはスイッチ1つで生成

安心

水道水
だけでOK!

- ❖ スケーリングに伴う危険やリスクを低減
- ❖ 電気代は約1.6円/月
(1kwh=27円 ※月6回生成の場合)





①開始前



②経過



③経過

『伝医水による犬の口臭および歯石への効果』

松村動物病院の松村院長により
動物臨床医学会で取り上げられました。

①開始前、非常に強い口臭と著しい歯石の付着を認める。かなり慢性化した歯齦炎を認める。ワクチン、フィラリア予防薬
施済。伝医水による治療開始後、第7日病日に既に口臭が半減したとの報告があり。第20病日には口臭に僅かな改善を
認める。その他は有意な変化なし。第50病日には有意な変化なし。その後、口臭の解消を維持しつつ、②第150病日にか
なりの歯石菲薄化を認める。③第400病日には、歯石の一層な菲薄化と灰白色様変化を認める。(動物臨床医学会 発表資料による)

※上記は実証例の一例です。効果を保証するものではありません。



松村動物病院 松村院長

アニマルウォーター®IIは 簡単お手軽3ステップ♪

- ① ペットボトルに水道水を入れセット!
- ② スイッチを入れて5時間待つ!
- ③ できた生成水を飲むだけでOK!!

500ml×2本を
セットした場合



2L×1本を
セットした場合



商品仕様 ¥38,000 [税別] (税込¥41,040)

電源電圧: AC100V 50/60Hz
定格消費電力: 約2W
生成時間: 5時間/回
本体寸法: 約縦208×横162×H167mm
重量: 約1.3kg
電源コード: 約1.5m

Q1

なぜ効果が出るの?

アニマルウォーターで処理した水は、口の中の口臭や
歯石の原因の菌を吸着しやすくして洗い流す事で、
口の中が洗浄され、口臭・歯石の予防になります。

※獣医師の研究によるものです。



Q2

水を凍らせたり、沸かしたりしても 効果は同じですか?

水が変化してしまう可能性があります。生成した状態
でお使いください。

Q3

定期的に水の購入やカートリッジの 交換等が必要ですか?

いいえ。必要ありません。

Q4

水が変わる?

愛犬・愛猫が好んで飲むようになった、という報告が
多数あり、変化があるようですが、生成した
水は生成前の水と比べて水のPH、成分な
どは変わりませんので、安心してお使いくだ
さい。

Q5

人間が飲んでも大丈夫ですか?

水道水ですので問題ありません。

Q6

日持ちはどれくらい?

冷蔵庫・冷暗所にて保管して目安は5日間ですが、早
めに使ってください。食品衛生協会にて検査を行って
います。

Q7

どれくらいで使用感がわかる?

口臭は早い方で1週間~2週間程で減少するという
結果が報告されています。継続的に飲ませてください。

Q8

生成中の音はうるさくない?

夜中に生成して頂いても大変静かです。

Q9

水の量によって時間は変わる?

生成時間は500mlでも2Lでも同じ5時間です。



製造元 株式会社 日本理工医学研究所
長崎県佐世保市新行江町800番地

コンパクトボディで安心・安全・快適脱臭! イヤ～なニオイをピンポイントに吸着!分解!除去!!

三次元光触媒セラミックフィルター方式脱臭器

ニオイヤー®

n i o e a i r


特許
出願中

業務用大型空気清浄機の
構成をそのまま小型化に成功!

サイズ:高さ約122×横幅約64×奥行約60mm 重量:約170g

■ニオイヤー®脱臭の仕組み

原寸大

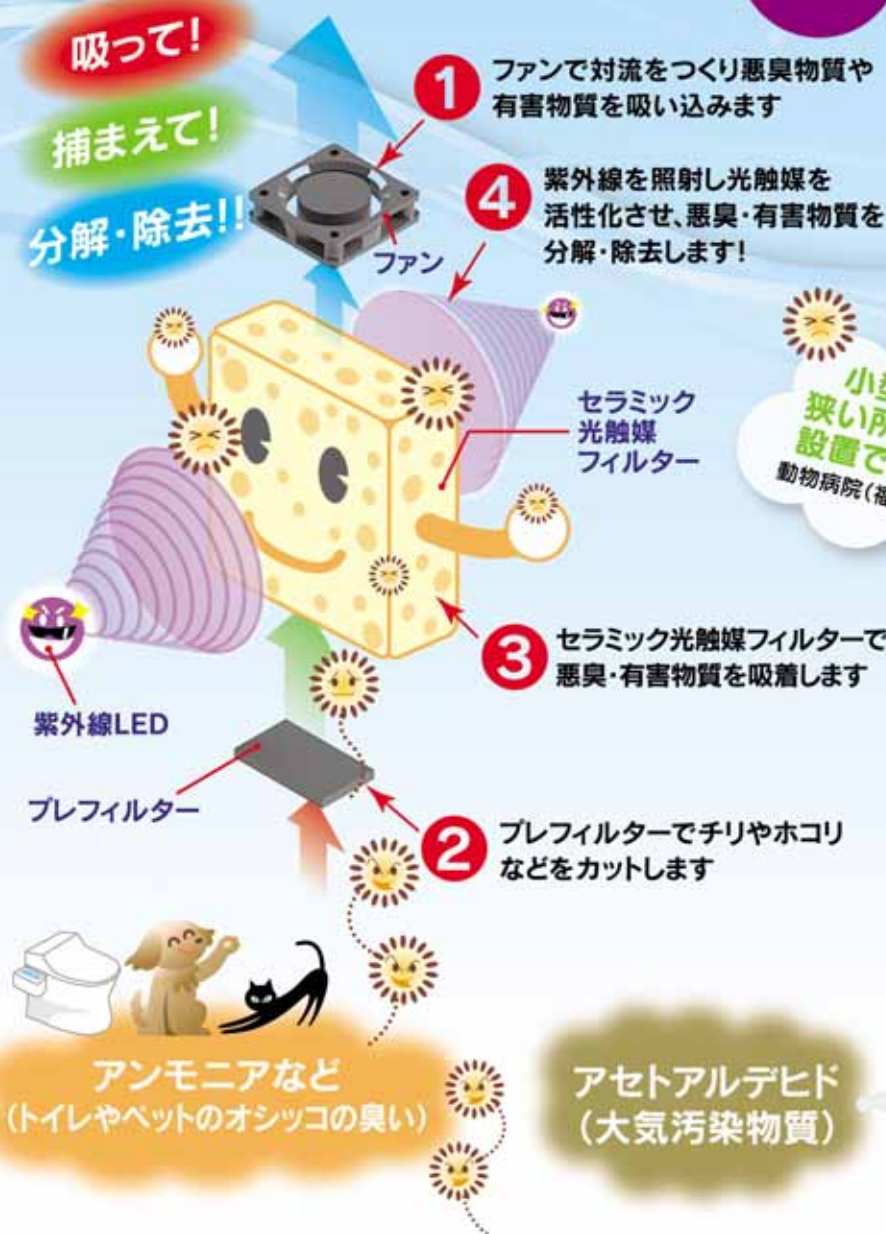

コンセントに
差し込むだけ!

入院室の
ツーンとした
臭いが減った
動物病院(福岡県)

小型で
狭い所でも
設置できる
動物病院(福岡県)

ネコの
トイレの臭いが
減った
ペットカフェ
(福岡県)

24時間
使用しても電気料金は
1ヶ月/約**29**円

■悪臭物質をOHラジカルで分解!

オゾンに対して、OHラジカルは約1.4倍の高いエネルギーを持っており、オゾンでは分解が難しいとされている物質(アンモニアなど)にも効果が見込めます。(右記試験参照)

■ファンによる強制対流で即効性の脱臭効果!

ニオイヤー®はファンによる強制対流により、次々に光触媒セラミックフィルターをくぐらせて吸着・分解をしますので、即効性に大きな差があります。(右記試験参照)


■セラミックフィルターの交換不要!

光触媒担持フィルターへの紫外線照射によるセルフクリーニング作用によって、基本的にセラミックフィルターの交換は不要です。
※プレフィルターは定期的に簡単なメンテナンスが必要です。

■紫外線LEDだからランプより長寿命!

一般的な光触媒方式の空気清浄機には光触媒を活性化させるために紫外線ランプを用いていますが、ランプ交換のコストと手間が生じるのが一般的です。ニオイヤー®は紫外線LEDを採用し、高い清浄性能が長期間保たれるようになり、製品の小型化・長寿命化を実現しています。

■脱臭効果試験結果[アンモニア]

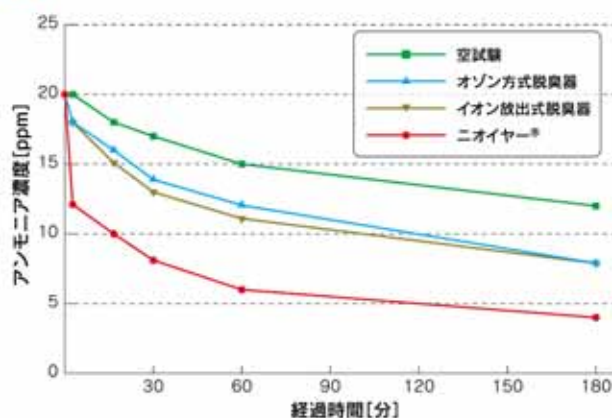

※空試験: 装置を使用しない状態での試験(自然減衰)で基準の数値となります。
※デシケーター(約109L)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。
※脱臭効果は設置した部屋の環境や使用状況などによって異なります。

試験依頼先 一般財団法人日本食品分析センター
試験報告書発行年月日 平成28年12月9日
試験報告書発行番号 第16125010001-0101

試験報告書を基に当社作成


使用方法

①室内用100V(日本国内専用)コンセントにプラグを差し込んでください。ランプが点灯しファンが動作し、脱臭を開始します。

※電源入/切、スタート/ストップボタンはありません。コンセントに差し込むとスタートします。
※コンセントの奥まで確実に差し込んでください。



②スイッチを押す事で、風量の切り替えができます。

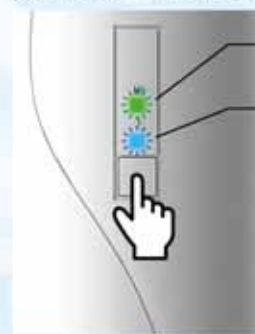

標準モード **緑ランプ**
静音モード **青ランプ**

※目安として、標準モードで約14時間、静音モードで約20時間で8畳分の空気を循環します。
※ファンの動作音がありますが、異常ではありません。

[お手入れ方法] 効果を維持するためには、プレフィルターのこまめなお手入れが必要です。プレフィルターがホコリで目詰まりしたら、取り出して汚れやホコリを取り除いてください。目安は1ヶ月に1回程度です。



キャップのはずし方

- ①ツマミを押し軽く持ち上げる
- ②ツマミの方向へスライドする

よくあるご質問

Q1 設置する向きに決まりはありますか?
基本的にはファンを上を設置しますが、どんな向きでもご使用いただけます。空気の通り道(吸い込み口・吹き出し口)を塞がないように設置してください。

Q2 車の中でも使えますか?
AC100Vなのでそのままでは使えませんが、変換アダプタを使うと車の電源でも使えます。ただし、真夏の車内への放置は避けてください。

Q3 大型の脱臭器や空気清浄機より効果がありますか?
大型のものと比較すると即効性では劣りますが、長く使って自然とニオイが気にならなくなります。小型で場所をとらず、メンテナンスの容易さやランニングコストがほぼ掛からないのが特長です。

Q4 フィルターの交換は必要ですか?
交換が必要なものはありません。プレフィルターのお手入れが必要になります。



仕様・定格

商品名	ニオイヤー®
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
適用容積	最大約8畳程度/個(目安)
消費電力	標準モード:約1.5W 静音モード:約1.4W
電気代	約0.97円/日 (標準モードにて24時間、1kWh=27円で計算)
風量	標準モード:約0.039m ³ /min 静音モード:約0.027m ³ /min
寸法	縦 約122×横 約64×奥行 約60mm (ACプラグは除く)
重量	約170g

希望小売価格 **12,800円(税別)**

製造販売元及び製造元

株式会社 日本理工医学研究所

長崎県佐世保市新行江町800番地

- 表示価格はメーカー希望小売価格です。
- 掲載されている商品及び価格は2017年1月現在のものです。
- デザイン・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 写真のカラーは印刷インキの都合で実物と多少異なる場合があります。
- 製品には万全を期しておりますが、万一製品に何かお気付きの点がございましたら販売店または製造販売元までご連絡ください。
- 掲載されている写真、コピー等の無断転載を禁じます。